


## Berechnung SommerGlobal TERMO-BIT Silence Typ 30-43 TF 1.1



Bauvorhaben Position

### Schichtaufbau (von außen nach innen)

Nummer	BE	Bezeichnung	mm
1		Float ExtraClear	4,00
2		PVB-Folie	0,38
3		Float ExtraClear	4,00
4		90% Argon	16,00
5	3	ClimaGuard Premium2 ( n= 3%)	
6		Float ExtraClear	3,00
7		PVB-Folie	0,38
8		Float ExtraClear	3,00
			30,76

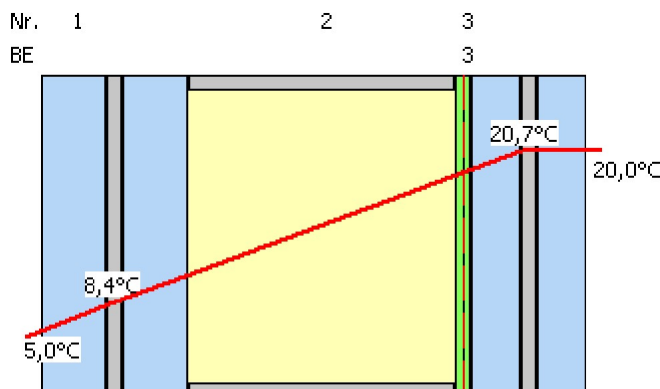

R<sub>w</sub> (C;Ctr) dB = 43 (-2; -7)

### Transmission, Reflexion, Absorption


$v = 0,12$ (Lichtreflexionsgrad außen)	$u_V = 0,00$ (ultravioletter Transmissionsgrad)
$v' = 0,12$ (Lichtreflexionsgrad innen)	$v = 0,80$ (Lichttransmissionsgrad)
$e = 0,22$ (direkter Strahlungsreflexionsgrad)	$e = 0,52$ (direkter Strahlungstransmissionsgrad)
$e_1 = 0,19; e_2 = 0,07$ (direkter Strahlungsabsorbtionsgrad)	
$R_a = 96$ (allgemeiner Farbwiedergabeindex)	

### EN 410

<b>SC</b> = 0,68 (Shading Coefficient, g/0,87)	<b>q<sub>i</sub></b> = 0,07 (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)
b-Faktor = 0,74 (VDI 2078, g/0,80)	<b>g</b> = 0,59 (Gesamtenergiedurchlassgrad)

**EN 673** Einbauwinkel = 90° vertikal **U<sub>g</sub>** = 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Wärmedurchgangskoeffizient)

<b>EN 13363-2</b> T <sub>e</sub> = 5,00 °C T <sub>i</sub> = 20,00 °C	E <sub>s</sub> = 300,00 W/m <sup>2</sup> Systemhöhe = 1,50 m
<b>g<sub>th</sub></b> = 0,042 (Wärmestrahlungsfaktor)	h <sub>c,e</sub> = 18 W/m <sup>2</sup> K h <sub>c,i</sub> = 3,6 W/m <sup>2</sup> K
<b>g<sub>c</sub></b> = 0,031 (Konvektionsfaktor)	<b>q<sub>i</sub></b> = 0,073 (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)
<b>g<sub>v</sub></b> = 0,000 (Belüftungsfaktor)	<b>g</b> = 0,59 (Gesamtenergiedurchlassgrad)

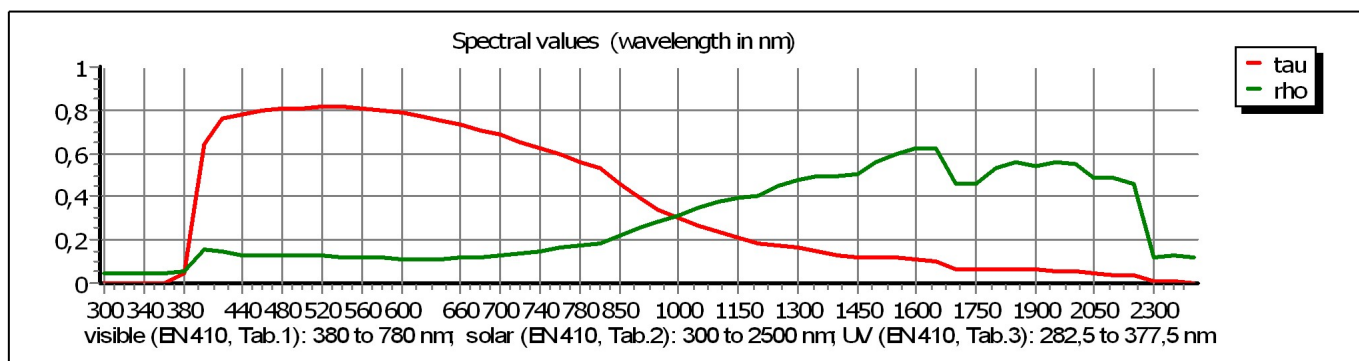

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses möglich. Funktionswerte berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft über die technische Ausführbarkeit des Aufbaus.

Wir weisen darauf hin, daß die Berechnungen auf Grundlage von Spektraldaten der Hersteller erstellt wurden. Die Firma Sommer Informatik GmbH übernimmt keine Haftung sowohl für die Vollständigkeit als auch für die Richtigkeit der Herstellerdaten. Für die Leistungserklärung sind die zur Verfügung gestellten Herstellerdaten gesondert zu bestätigen.

Glas-Fandel GmbH & Co. KG - Saarstraße 26 - 54634 Bitburg - www.glas-fandel.de  
ift-zertifiziert lt. Validierungsbericht Nr. 410 42167 (Stand 11/2009)

Registriert für: Glas Fandel GmbH & Co. KG -  
SommerGlobal 6.1021

Copyright Sommer Informatik GmbH, Rosenheim

T. Groß 12.08.2014 - 13:38:54

1 / 1